

# LPガス容器の 流出防止対策について

新日本ガスから  
お客様へ大切な  
お知らせです。




近年の大雨による水害等の多発化・激甚化を踏まえて、消費先に設置されているLPガス容器に流出防止対策を講じることが法規則※1に新たに規定されました。

## <流出防止対策の一例>

### 50kg容器設置の場合


容器の高さの3/4程度と1/4程度の部分にチェーン等を2本掛けて固定します。

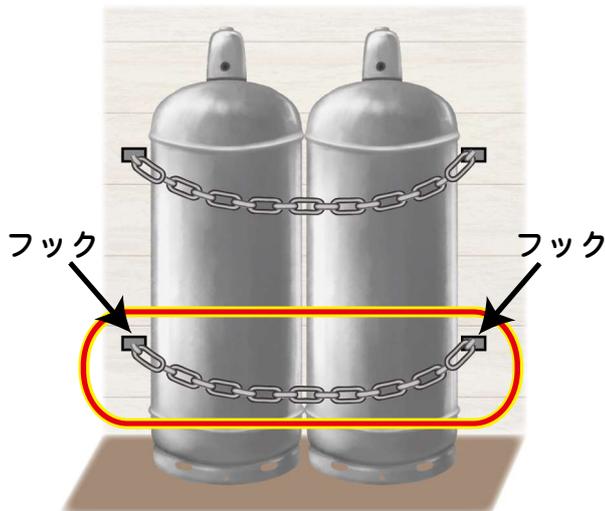

現状は1本のチェーンで固定されているお宅が多いため、追加でフックを外壁に固定させていただきチェーンを追加します。

### 20kg容器設置の場合

容器のプロテクター（開口部）にチェーン等を通し、ゆるみなく固定します。

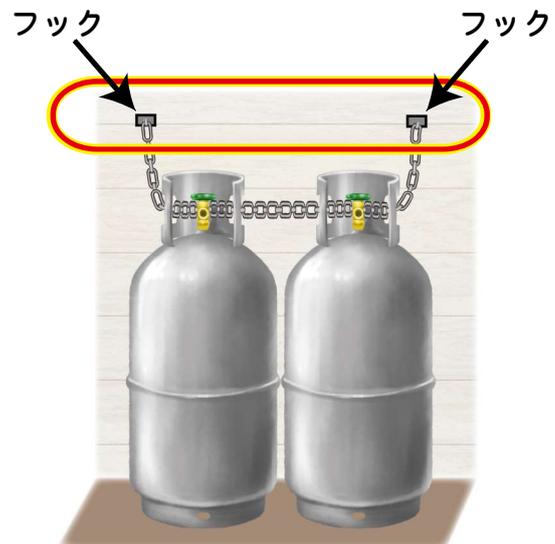

開口部にチェーンを通しゆるみなく固定するため、フックの高さの変更が必要になる場合がございます。

本作業においてお客様に費用をご請求することはありません。  
法規則の改正に伴う流出防止対策の実施について、  
何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則による規定



あなたの声と始める未来

## 新日本ガス株式会社

本社

〒502-0929 岐阜市則武東三丁目15番7号  
<http://www.shinnihongas.co.jp>

岐阜支店 ☎058-231-0531  
本巣支店 ☎058-320-3311  
大垣支店 ☎0584-81-5250  
海津支店 ☎0584-53-2525  
各務原支店 ☎058-382-5201

中濃支店 ☎0575-31-0288  
東濃支店 ☎0572-57-8141  
下呂支店 ☎0576-24-2010  
益田支店 ☎0576-54-1567  
一宮支店 ☎0586-81-5111

尾張支店 ☎0568-21-0491  
三河支店 ☎0566-83-3155  
住設・リフォーム部 ☎058-232-3511

新日本ガス 岐阜

検索

